


Signaturforklaring

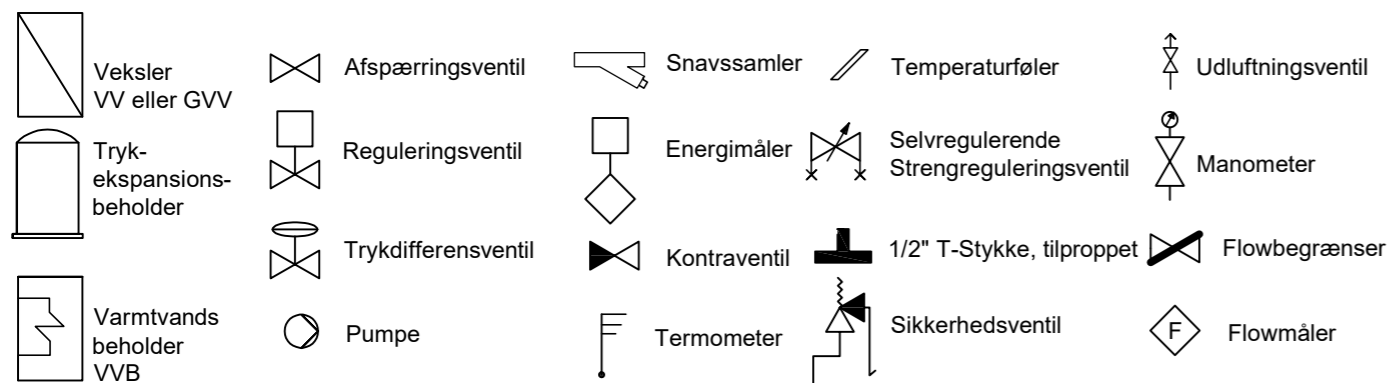

Note:

Leveringsgrænse 2 er kun gældende ved abonnementsordning på unit.
 Differenstryksventil kan også leveres som to separate differenstryksventiler til henholdsvis VV og GVV.
 Energimåler skal tilsluttes bygningens 230 V-net

Emne: Principdiagram for større brugerinstallationer mellem 50-250kW varmeveksler og med GGV op til 300kW

Dato: 01-03-2023

Rev: 0



Over Bølgen 4, 2670 Greve
 Telefon : +45 3529 4135
 E-mail: admin@grevefjernvarme.dk
 Web: www.grevefjernvarme.dk